


פרט 1 ד'


חיבור קו חדש לקו קיים בזווית

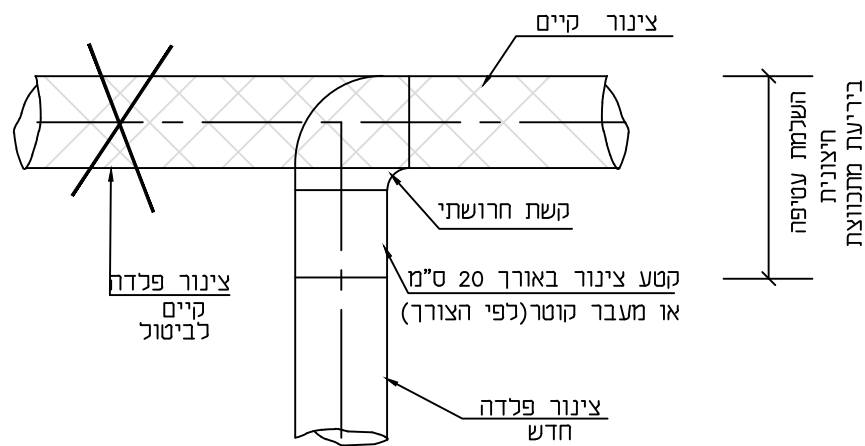

הערה: הזווית בנקודת החיבור בהתאם לנתוני השטח.


פרט 1 ב'

חיבור קו חדש לקו קיים בקטרים שונים

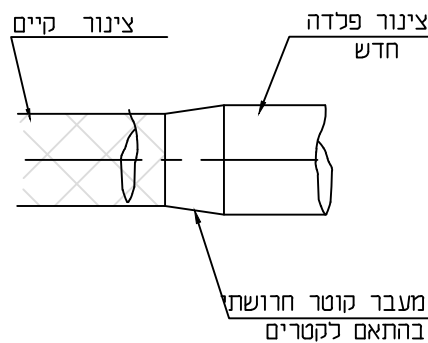



פרט 13

התקנת מגוף בשוחה כולל חיבור לקו קיים

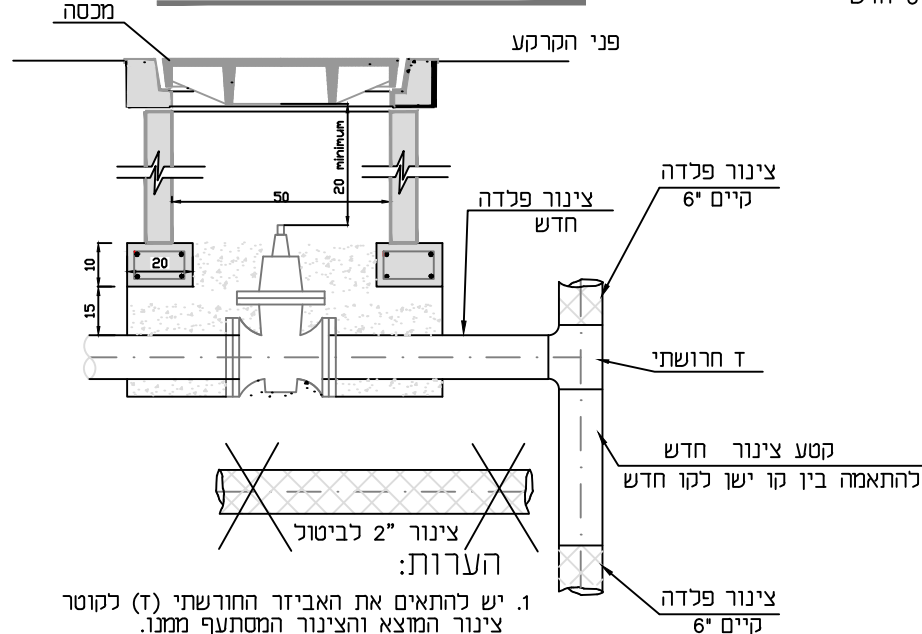

פרט עקרוני לביצוע נקודת חצייה


קווי מים וקווי ביוב

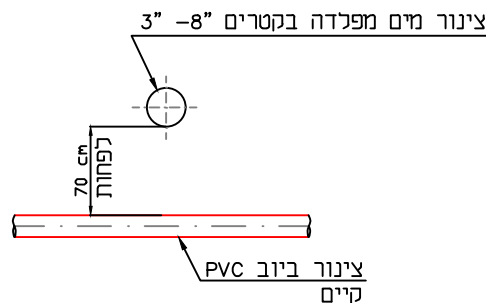

הערה: כאשר המרחק האנכי בין הצינורות פחות מ 70 ס"מ יש להניח את צינור המים בשרוויל מגן באורך 6.0 מ' בקוטר מתאים לקוטר צינור המים.


פרט 1 א'

ניתוק צינור קיים וחיבור צינור מתוכנן לקו ראשי

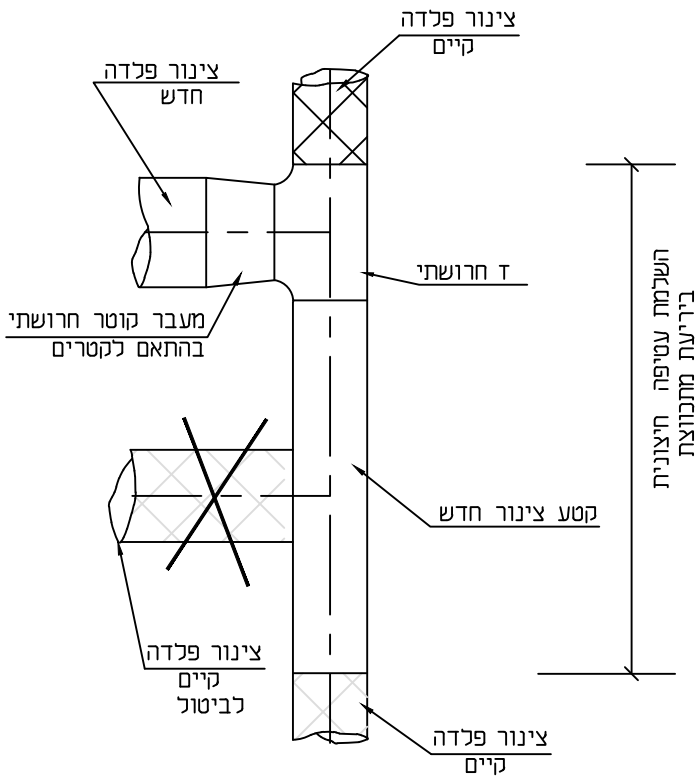


פרט 1 ג'

חיבור לקו קיים ניצב

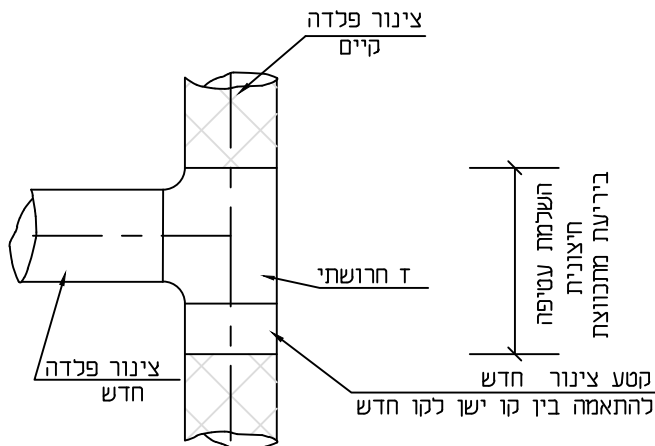


הערה: באם הצינור החדש בקוטר שונה מהצינור הקיים, יש להוסיף מעבר קוטר חרושתי מתאים.

עטיפת בטון לצינורות פלדה

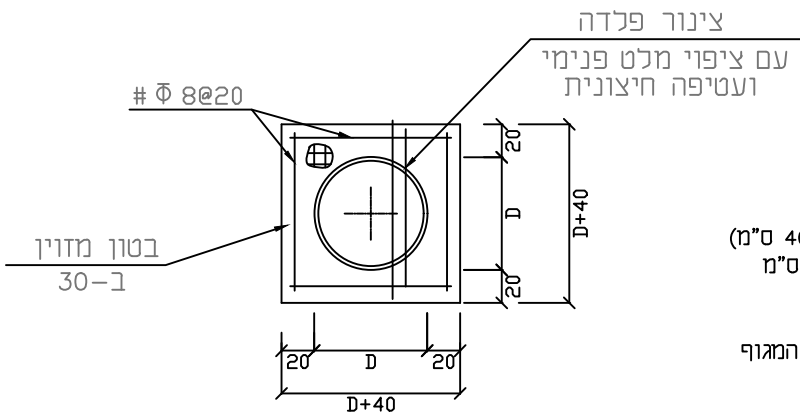

הערות

- עבור פרטי חיבור, המקומות בהם יורכבו ברזי הכיבוי וקטרי קווי המים – ראה תכניות קווי המים.
- יש להקפיד על ביצוע מושלם של החיבורים בקצוות כולל הכנת פזה (חיתוך חד ומדויק ותיקון בטון פנים).

H.M.D.Y. ENGINEERING LTD.		ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ	
ייעוץ, ניהול, תכנון ופקוח טלפון 04-8203210-9; 04-8203211-0 ת.ד. P.O.B. 8575 נשר 36791 NESHER		תכנון : ד.י.	
		שרטוט : ו.ק.	
		בדק : ד.י.	
חידוש ושיקום קווי מים		אישור:	
		תאריך: 15.06.2020	
		קנ"מ : ללא קנ"מ	
תכנית מס: 1.25	גיליון:		FILE: 1. 25