
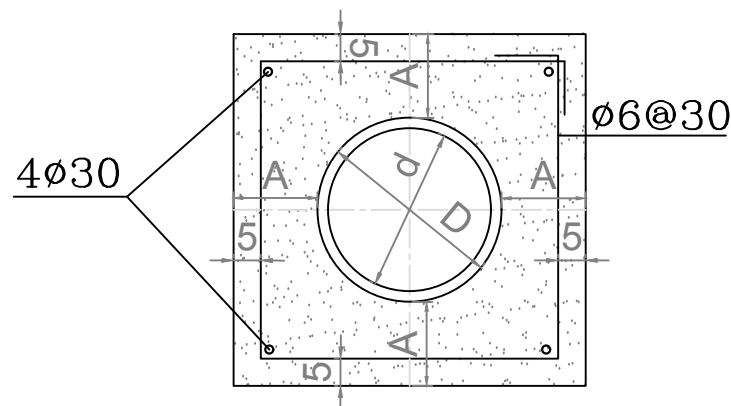



1. המדה A תהיה עבור צינורות עד  $\phi 16$  10 ס"מ אלא אם צוין אחרת.  
עבור צינורות מעל  $\phi 16$  15 ס"מ אלא אם צוין אחרת.
2. ברזל הזיון ינתן אלא אם נידרש אחרת
3. הבטון יהיה ב-30.



<b>H.M.D.Y. ENGINEERING LTD.</b>			<b>ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ</b>	
יעוץ, ניהול, תכנון ופקודת טלפון 04-8203210; פקס: 04-8203211 ת.ד. P.O.B.8575 נשר 36791 NESHER				
	<b>פרטים סטנדרטיים</b>  <b>נושא התכנית :</b>  <b>עטיפת בטון לצינורות</b>		תכנון:	י.ג.
			שרטוט :	ד.י.
			בדק :	ד.י.
			אישור:	ד.י.
			תאריך:	03.03.2019
		קני"מ :	ללא קני"מ	
FILE: 4-10	תכנית מס': 4-10		גיליון:	